Klatka schodowa

Istniejąca linia zasilająca (Pozostająca bez zmian)


Parametry linii zasilającej:
Uzn = 230/400 V, 50 Hz
P zn = 3,0 KW
Ib = 13 A
Układ TN-S

Uwagi:

1. Do zasilania modernizowanego węzła cieplnego należy wykorzystać istniejącą linię zasilającą "WLZ" zasilającą obecnie istniejący węzeł.
2. Pomiar energii elektrycznej węzła cieplnego będzie się odbywał w dalszym ciągu za pomocą istniejącego licznika MPEC.
3. Rozliczenie enegii elektrycznej będzie sie odbywać wg taryfy S1-WIP.

ZAKRES NINIEJSZEGO PROJEKTU

DANE ENERGETYCZNE WĘZŁA
Pp = 3,0 kW
Io = 4,35 A
Ib = 13 A

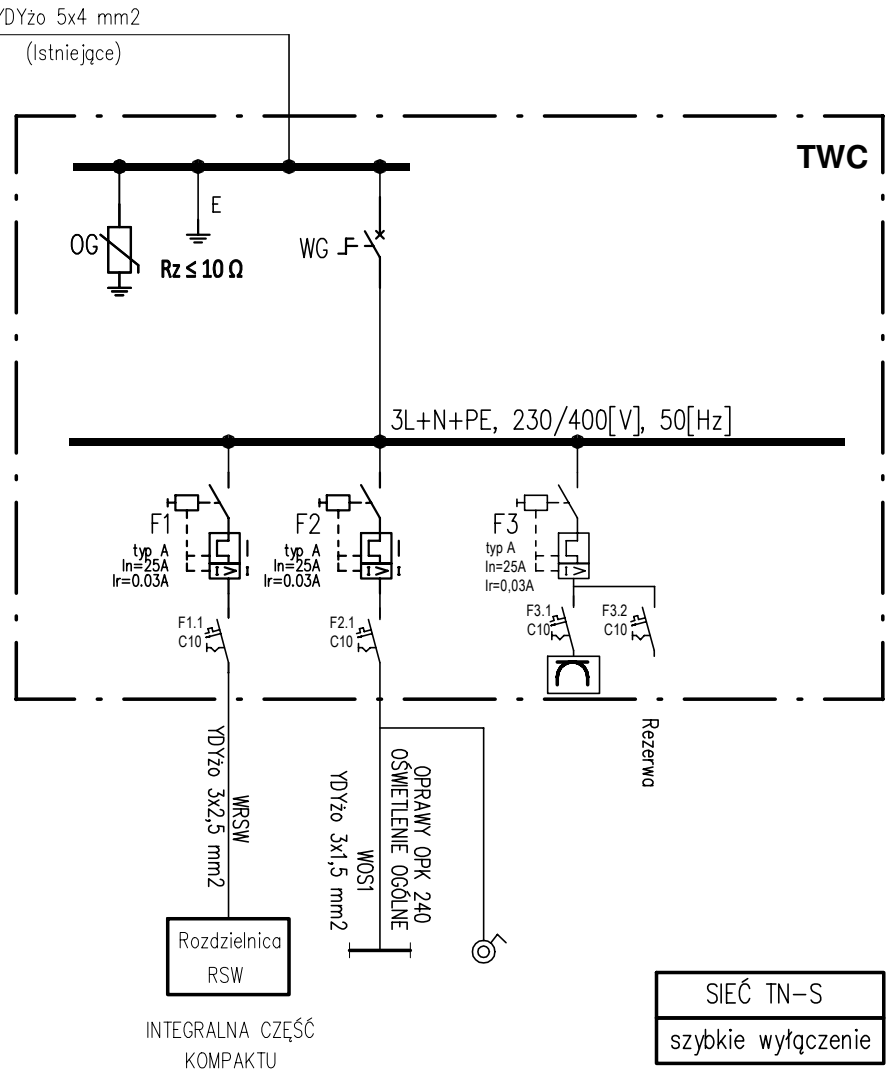

Obiekt / Zadanie: BUDOWA DWUFUNKCYJNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO C.O. + C.W.U. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPiA UL. TURNIEJOWA 65A, klatka nr VII, KRAKÓW dz. nr 21⅓, obręb 63 jedn. ewid. Podgórze	Inwestor: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOM DLA MŁODYCH" ul. Turniejowa 65 30-619 KRAKÓW	Biuro projektowe:	Zespół projektowy	Projektant: Władysław Sadzikowski 397/89 MAP/IE/0313/03	Temat: Instalacje elektryczne i AKPiA Jednokreskowy schemat zasilania	Numer rysunku: 3
					Data: 02.2023 Wersja: 22/02/2023 Zmiana: A	