
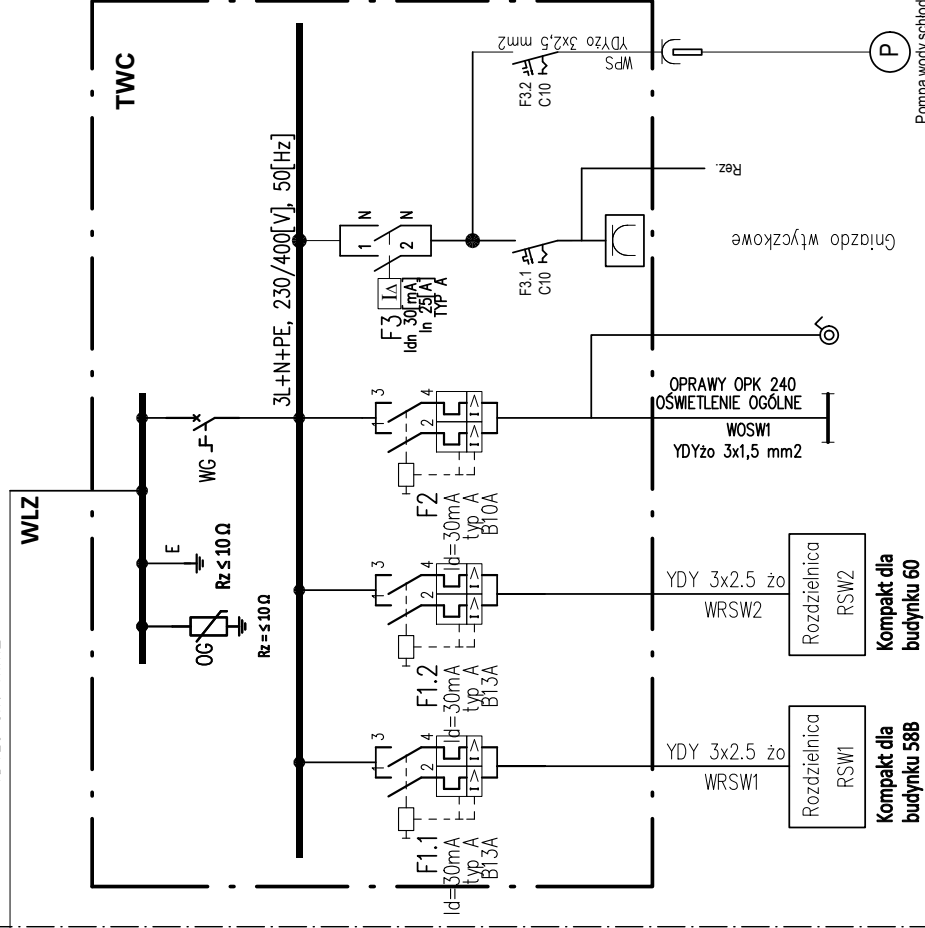


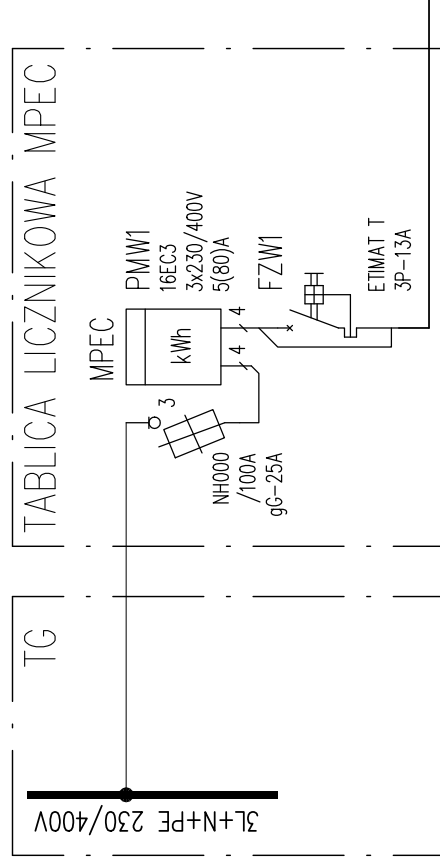

SIEĆ TN-S
szybkie wyłączenie

Wydzielony obwód pompy wody schłodzonej -
wg wytycznych MPEC dostawa, montaż oraz
późniejsza eksploatacja i konserwacja spoczywa w gestii
właściciela/zarządcy budynku

Uwagi

1. Zasilanie projektowanego węzła cieplnego będzie się odbywać za pomocą istniejącej linii zasilającej pozostającej po likwidowanym węźle grupowym.
2. Pomiar energii elektrycznej węzła cieplnego będzie się odbywał za pomocą istniejącego licznika MPEC.
3. Rozliczenie energii cieplnej będzie się odbywać zgodnie z taryfą SI-W/1P.