

A

B

C

D

E

F

Uwagi:

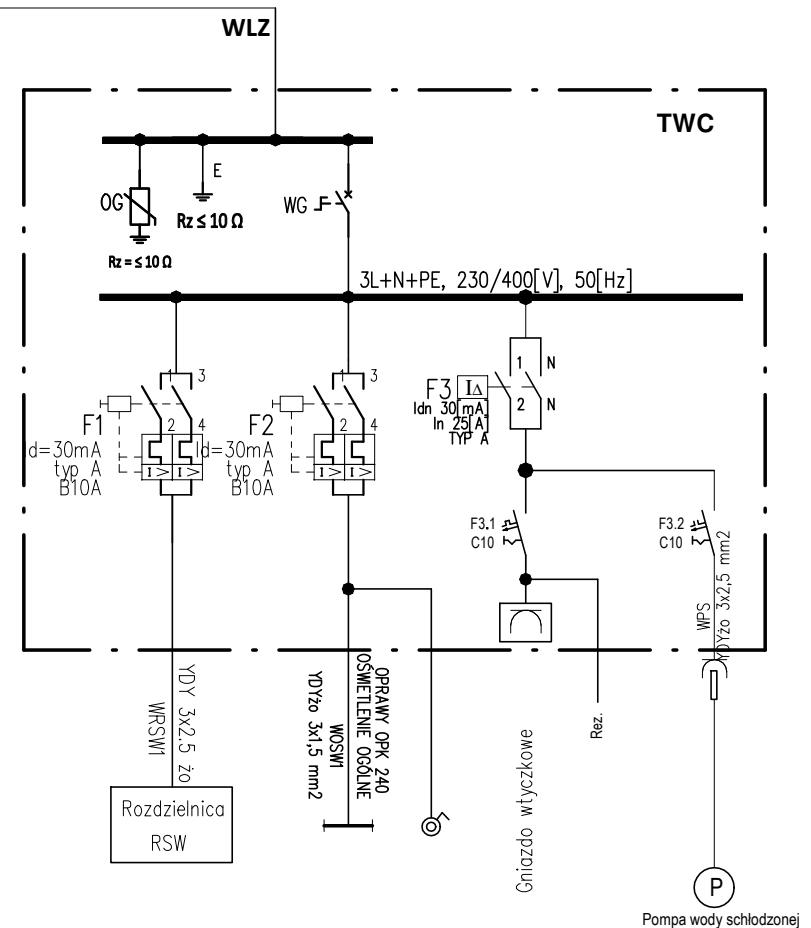
1. Do zasilania modernizowanego węzła cieplnego należy wykorzystać istniejącą linię zasilającą "WLZ" zasilającą obecnie istniejący węzeł.
2. Pomiar energii elektrycznej węzła cieplnego będzie się odbywał w dalszym ciągu za pomocą istniejącego licznika MPEC.
3. Rozliczenie energii elektrycznej węzła cieplnego będzie się odbywało zgodnie z taryfą S1-WIP.

2. Pomiar energii elektrycznej węzła cieplnego będzie się odbywał w dalszym ciągu za pomocą istniejącego licznika MPEC.

3. Rozliczenie energii elektrycznej węzła cieplnego będzie się odbywało zgodnie z taryfą S1-WIP.

ZAKRES NINIEJSZEGO PROJEKTU

DANE ENERGETYCZNE WĘZŁA

$$P_p = 3,0 \text{ kW}$$
$$I_o = 4,35 \text{ A}$$
$$I_b = 13 \text{ A}$$


SIEĆ TN-S

szybkie wyłączenie

Wydzielony obwód pompy wody schłodzonej -
wg wytycznych MPEC dostawa, montaż oraz
późniejsza eksploatacja i konserwacja spoczywa w gestii
właściciela/zarządcy budynku

Obiekt / Zadanie:

BUDOWA DWUFUNKCYJNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO C.O. + C.W.U.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA
UL. KORDIANA 68 KRAKÓW
dz. nr 442 obręb 63 jedn. ewid. podgórże

Investor:

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOM DLA MŁODYCH"
ul. Turniejowa 65
30-619 KRAKÓW

Biuro projektowe:

Zespół projektowy

Projektant: Władysław Sadzikowski

397/89
MAP/IE/0313/03

Temat: Instalacje elektryczne i AKPiA

Jednokreskowy schemat zasilania

Data:

Date: 12.2024

Wersja: 16/12/2024

Zmiana: A

Numer rysunku:

3